

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

Copying of this document, and giving it to other and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



**CODICE** 336101006  
**CODE**

**DESCRIZIONE** SET.CV BASE B B\_44\_4G16  
**DESCRIPTION**

**SISTEMA  
QUALITA'  
AZIENDALE**  
certificato in accordo  
alla norma iso 9001:2000



# TEREX | COMEDIL

GRU COMEDIL srl  
Via S.Egidio 42/A, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy  
Tel. (+39) 0434 567311 - Telefax (+39) 0434 998631

**Internet e-mail:** [info@comedil.com](mailto:info@comedil.com)  
**Internet home page:** [www.comedil.com](http://www.comedil.com)

**SIGLA QUADRO**  
**BOARD CODE**

= QEL

**DESCRIZIONE**  
**DESCRIPTION**


## QUADRO DI LINEA LINE PANEL

1169	07-03-05	1°EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
1128	09-12-04	1°EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO




L-003-03		COPERTINA COVER		DATA	09-12-04	=
N. CODICE		336101006		DISEGN.	COLAUTTI	+
DENOMINAZIONE		SET.CV BASE B B_44_4G16		VISTO	DE MARCH	
				APPR.	TOMASI	SCALA FG. 1
				FILE :	336101006.DWG	F.S. 4

B[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS					NOTE GENERALI / GENERAL NOTES					
	Arrivo linea Line in		400 / 460	V ±10%		L'accesso e' consentito solo a personale istruito, adottando le opportune misure di sicurezza.					
	Frequenza Frequency		50 / 60	Hz ±2%		Prima di accedere alle parti interne, aprire tutti gli apparecchi di sezionamento delle alimentazioni in entrata.					
B	Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits		--	V AC		I cavi di colore arancio possono essere in tensione anche con apparecchi di sezionamento in entrata aperti.					
	Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits		--	V AC							
	Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits		--	V DC		Access is enabled only to qualified personnel who comply with safety instructions.					
	Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits		--	--		Before access to the internal parts, all inlet supplies isolating switches must be open.					
C	Motori A.C. A.C. motors		--	V AC		Orange wires might be live even with inlet isolating switches are open.					
	Motori D.C. D.C. motors		--	--							
	Elettrovalvole Solenoid valves		--	V DC							
	Servizi ausiliari A.C. (prese - scaldiglie) A.C. auxiliary services (sockets - heaters)		--	V AC							
D	UPS UPS		--	--							
	NORME / STANDARDS										
E	CEI-EN <input type="checkbox"/>					IEC <input checked="" type="checkbox"/>					
						UL-CSA <input type="checkbox"/>					
	Note / Notes :										
F						CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS		DATA	09-12-04	=	
	1169	07-03-05	1*EMISSIONE (VALIDA)		TOMASI	DE MARCH	N. CODICE	336101006	DISEGN.	COLAUTTI	+
	1128	09-12-04	1*EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)		TOMASI	DE MARCH	VISTO	DE MARCH	APP.	TOMASI	SCALA
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE		FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	SET.CV BASE B B_44_4G16	FILE :	336101006.DWG	FG. 10 F.S. 11
	 Gru Comedil s.r.l. Via S.Egidio 42/A 33074 Fontanafredda (PN) ITALY										

[illegible]

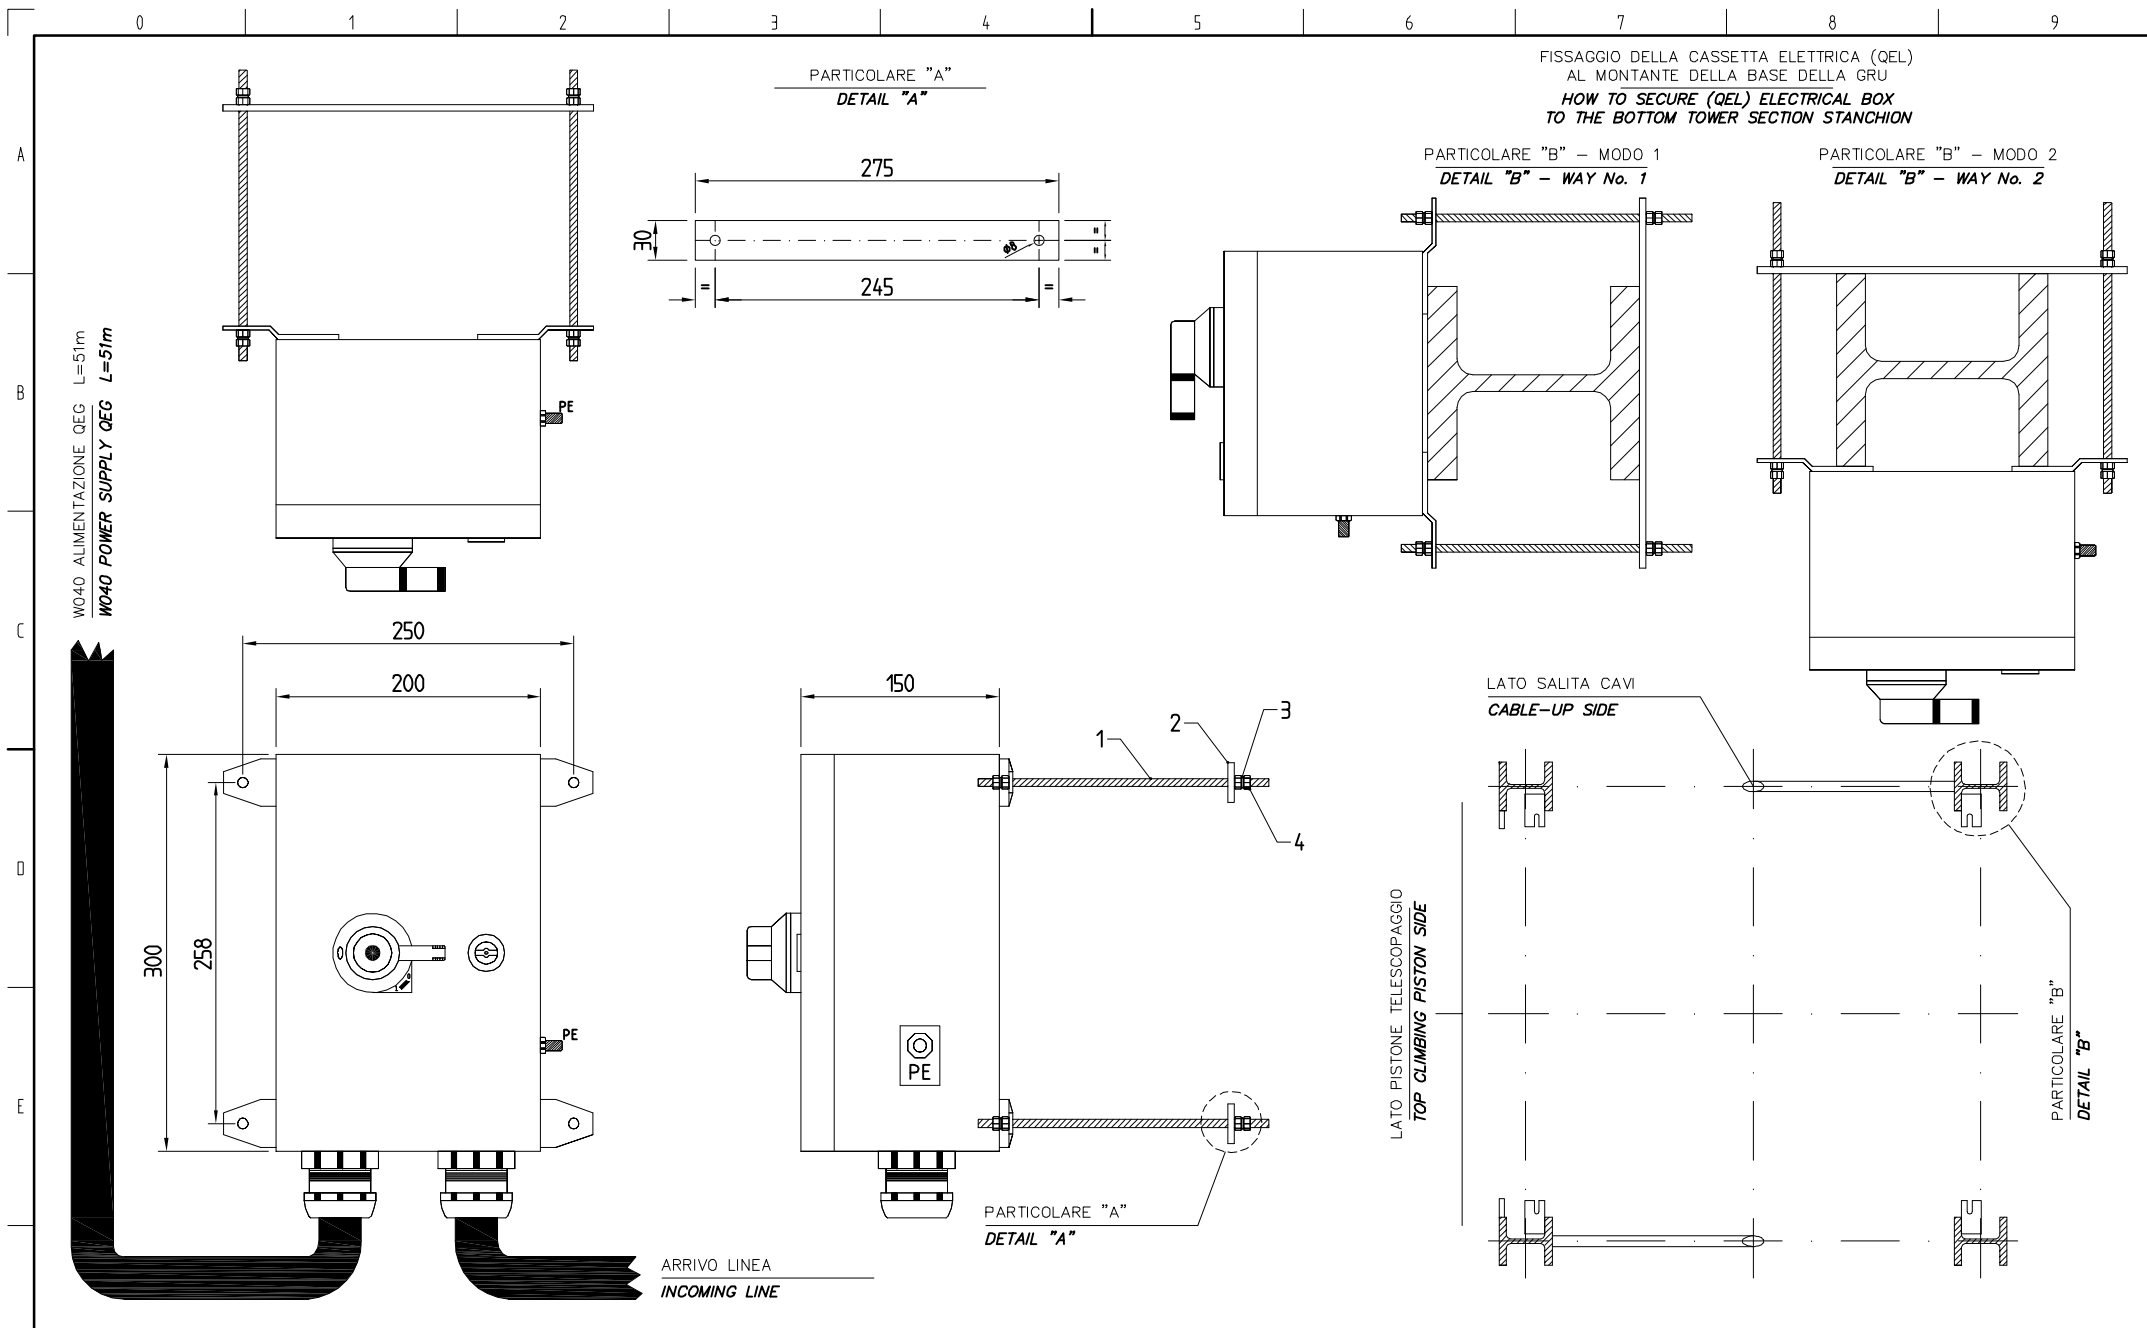


1169	07-03-05	1°EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
1128	09-12-04	1°EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

**TEREX**  
**COMEDIL**

Gru Comedil s.r.l.  
 Via S.Egidio 42/A  
 33074 Fontanafredda (PN) ITALY

<b>PARTICOLARE CASSETTA QEL</b> <b>DETAIL OF ELECTRICAL PANEL QEL</b>		DATA	09-12-04	=
N. CODICE		DISIGN.	COLAUTTI	+
DENOMINAZIONE		VISTO	DE MARCH	
SET.CV BASE B B_44_4G16		APPR.	TOMASI	SCALA FG. <b>13</b>
		FILE :	336101006.DWG	F.S. <b>14</b>

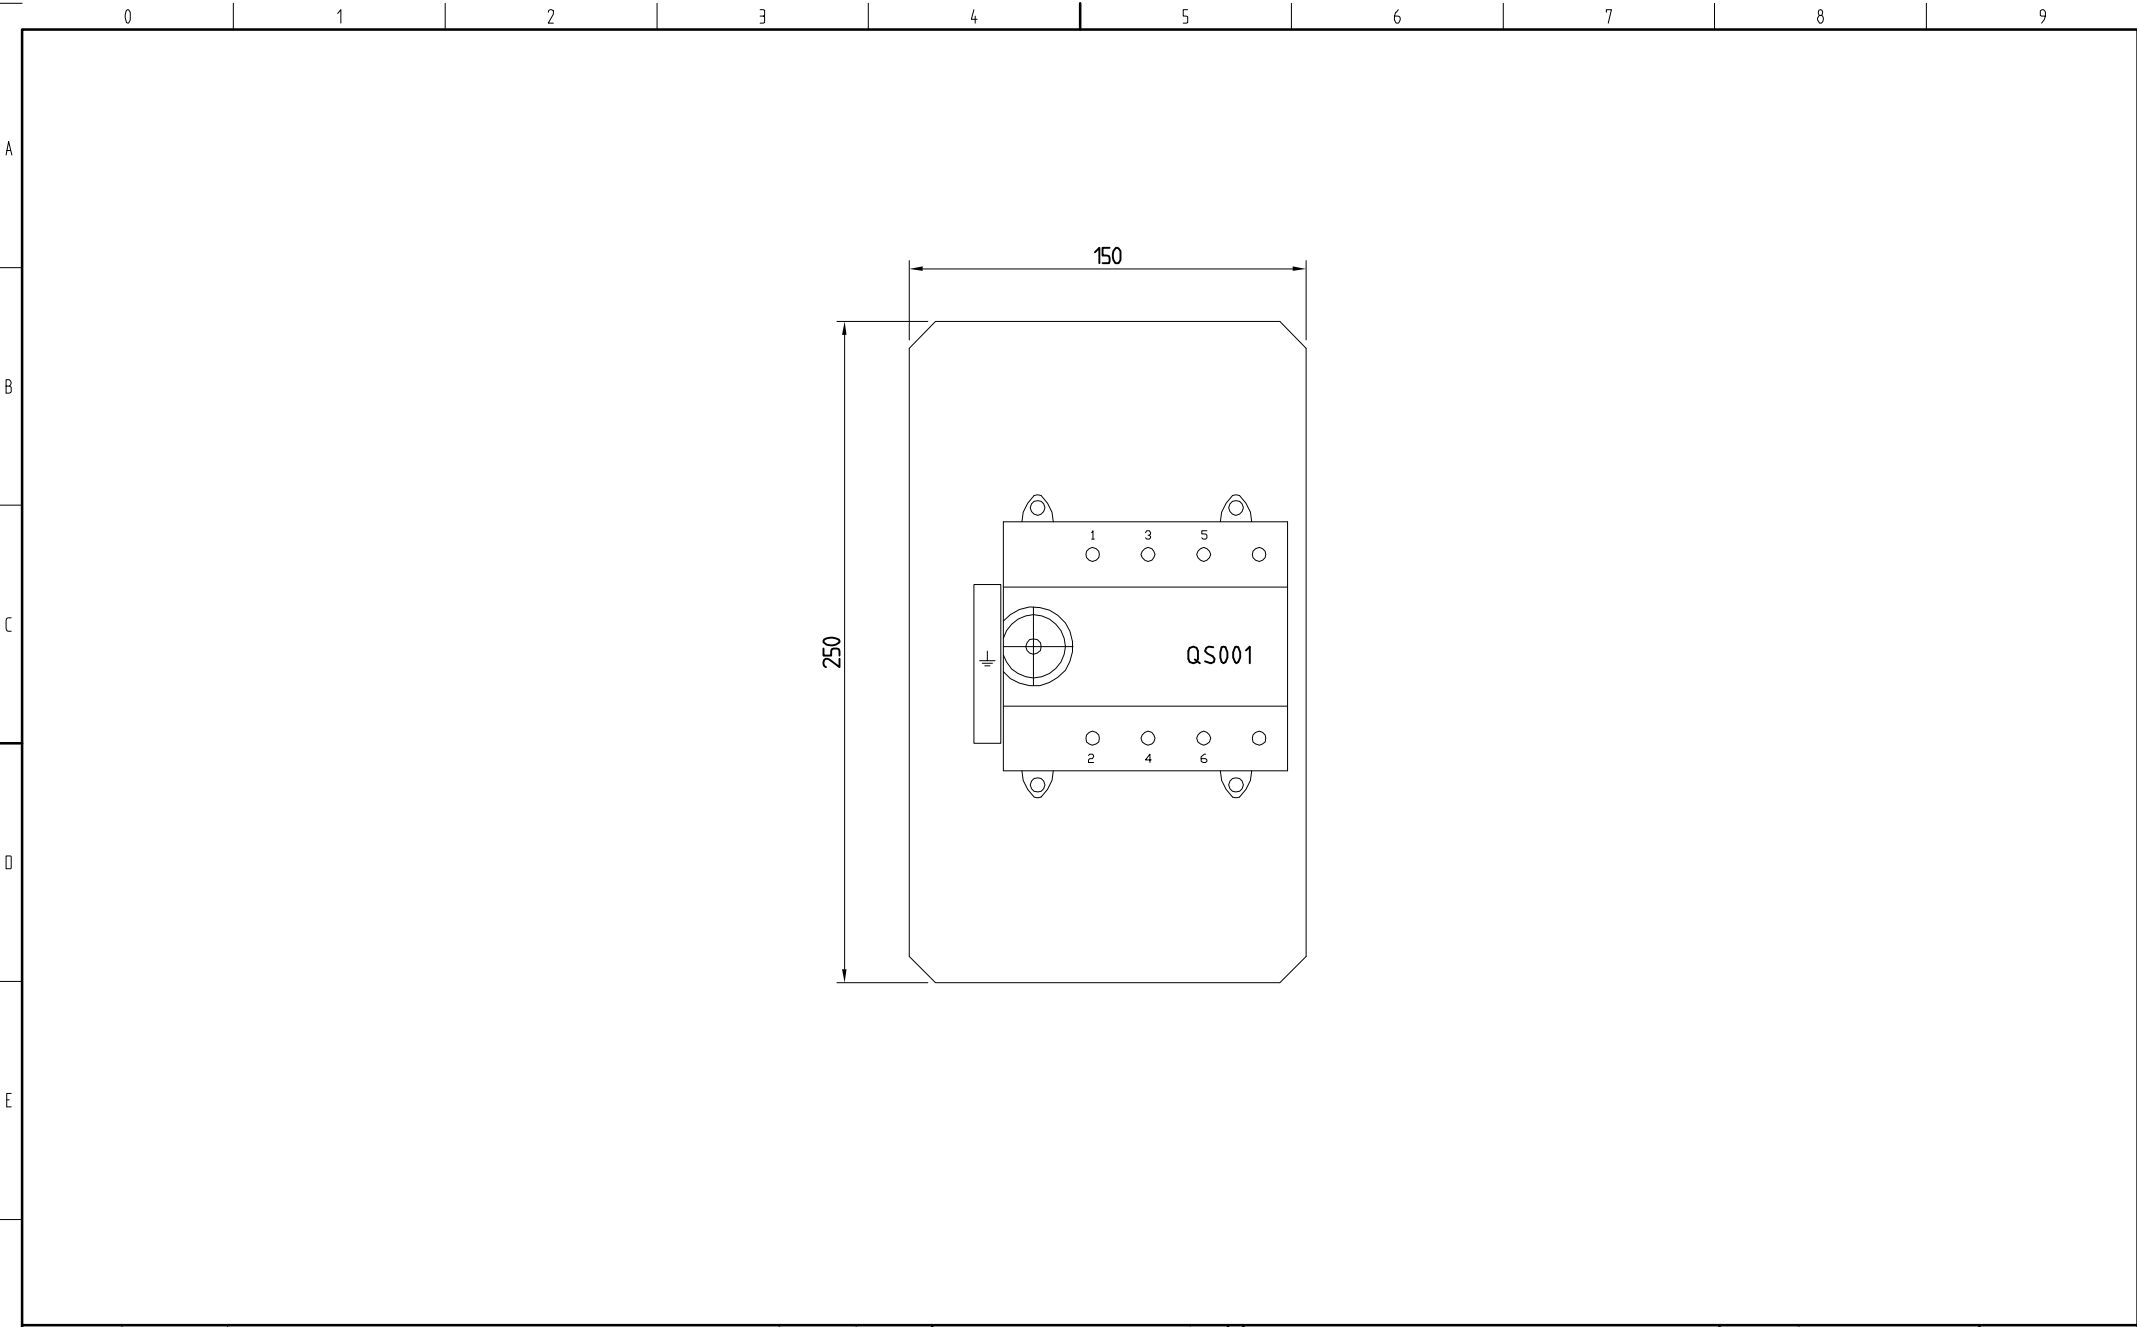



1169	07-03-05	1*EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
1128	09-12-04	1*EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

**TEREX**  
**COMEDIL**

Gru Comedil s.r.l.  
Via S.Egidio 42/A  
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

DISPOSIZIONE COMPONENTI QEL <i>LAYOUT OF COMPONENTS QEL</i>		DATA	09-12-04	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	336101006	APPR.	TOMASI	SCALA FG. <b>14</b>
DENOMINAZIONE	SET.CV BASE B B_44_4G16	FILE :	336101006.DWG	F.S. <b>15</b>

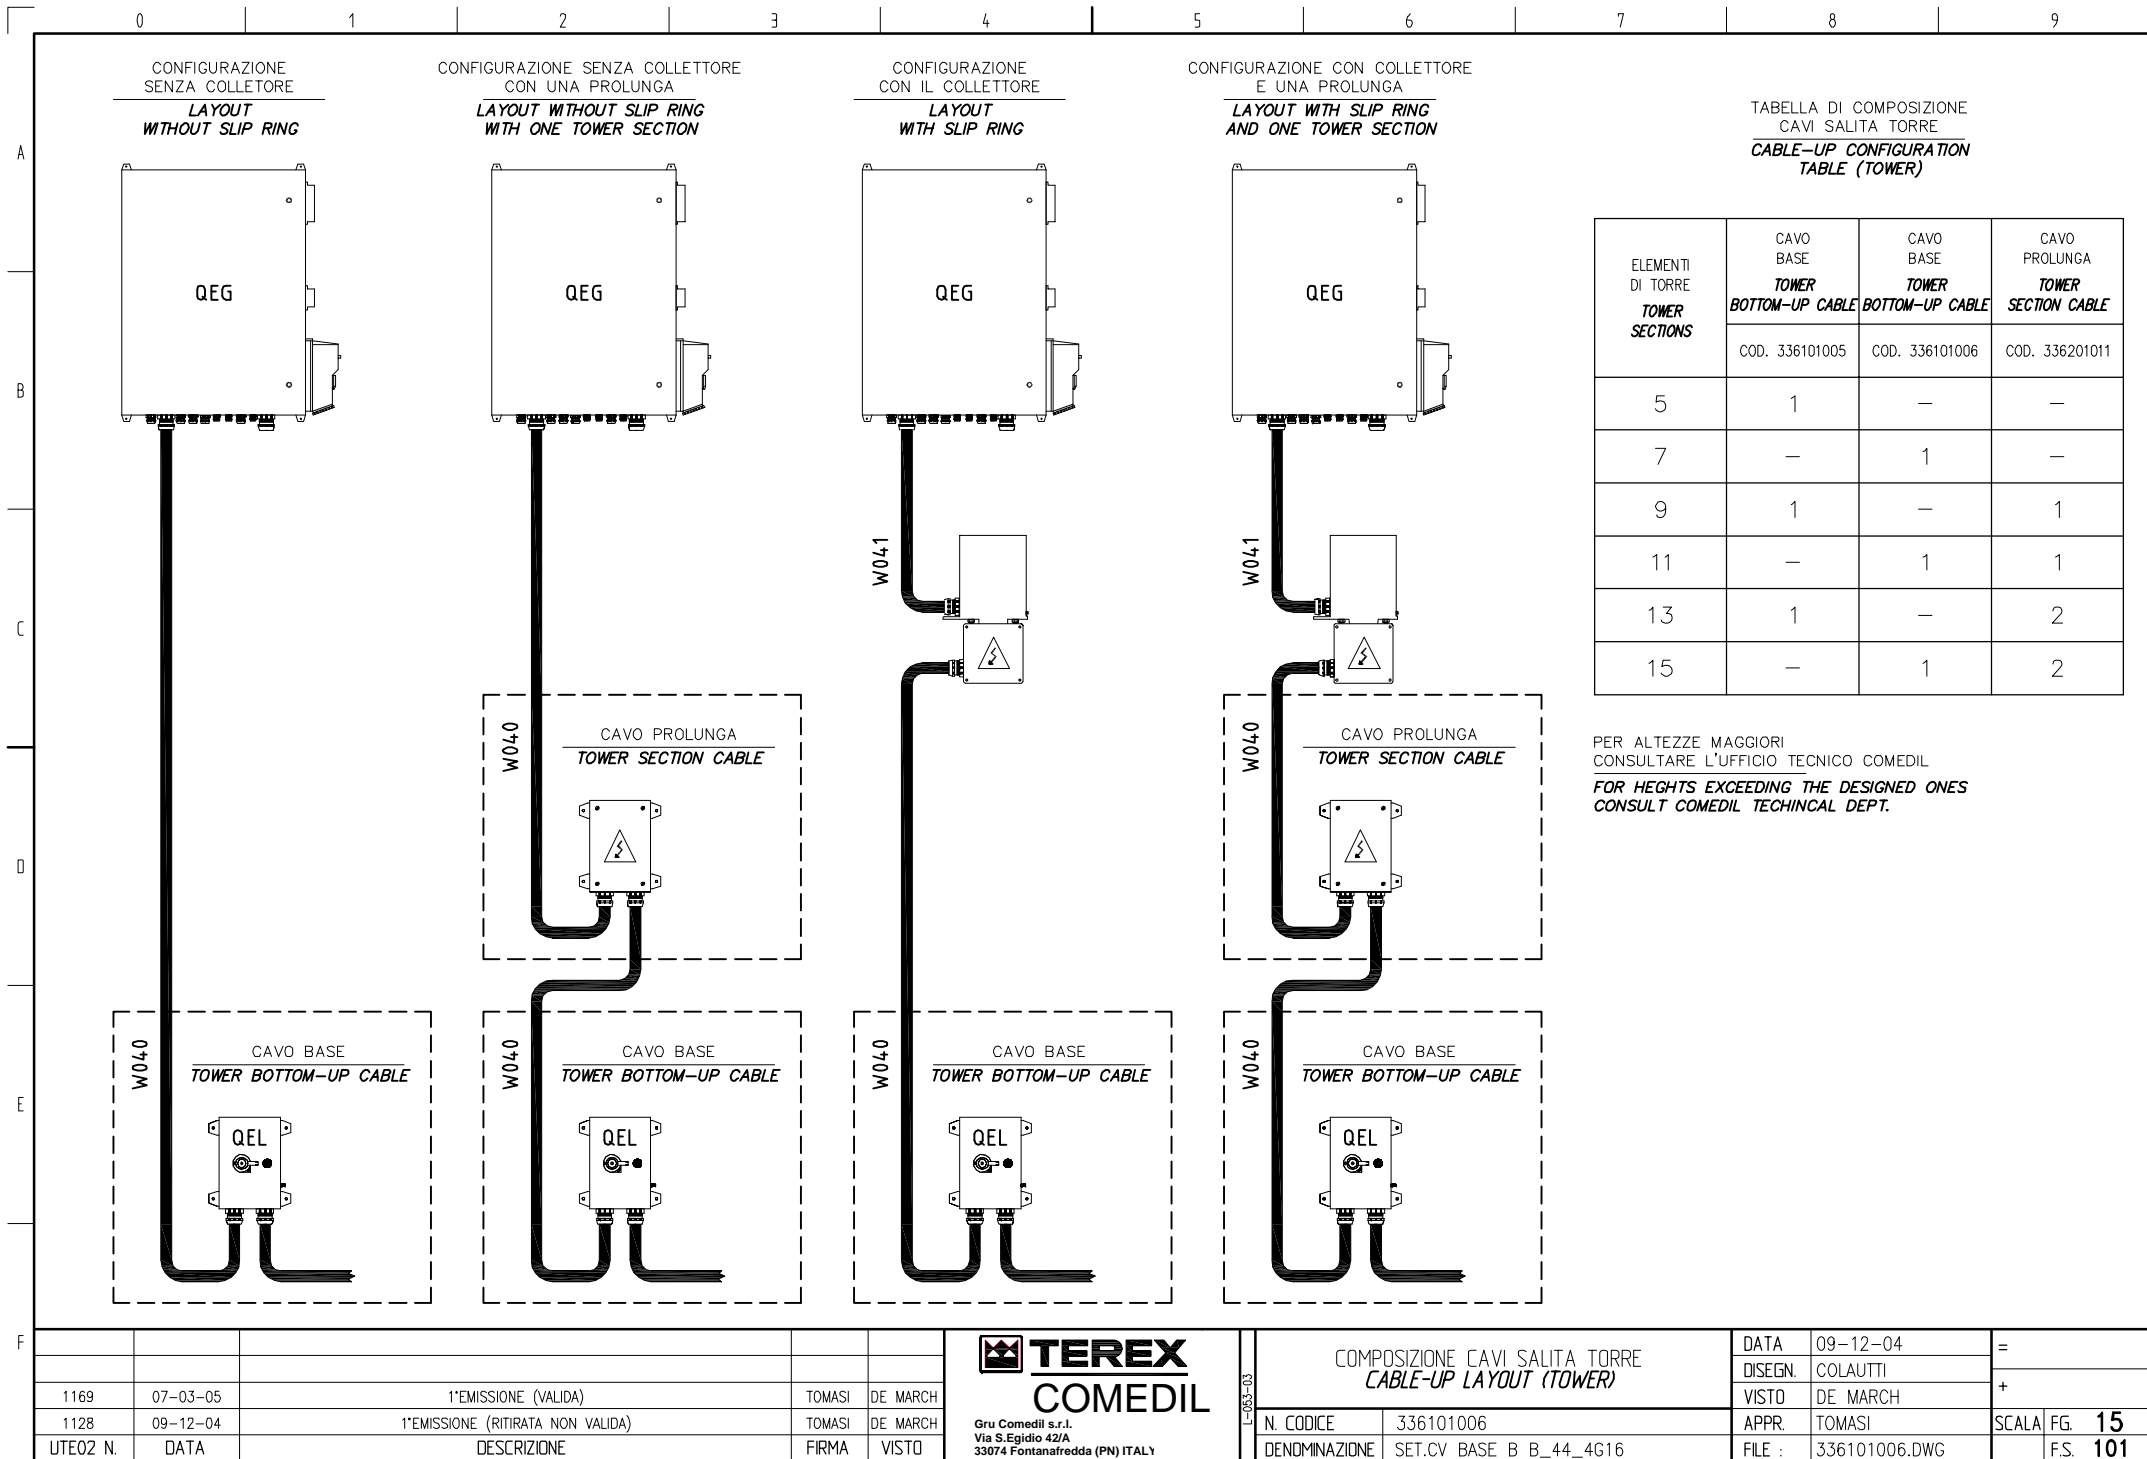

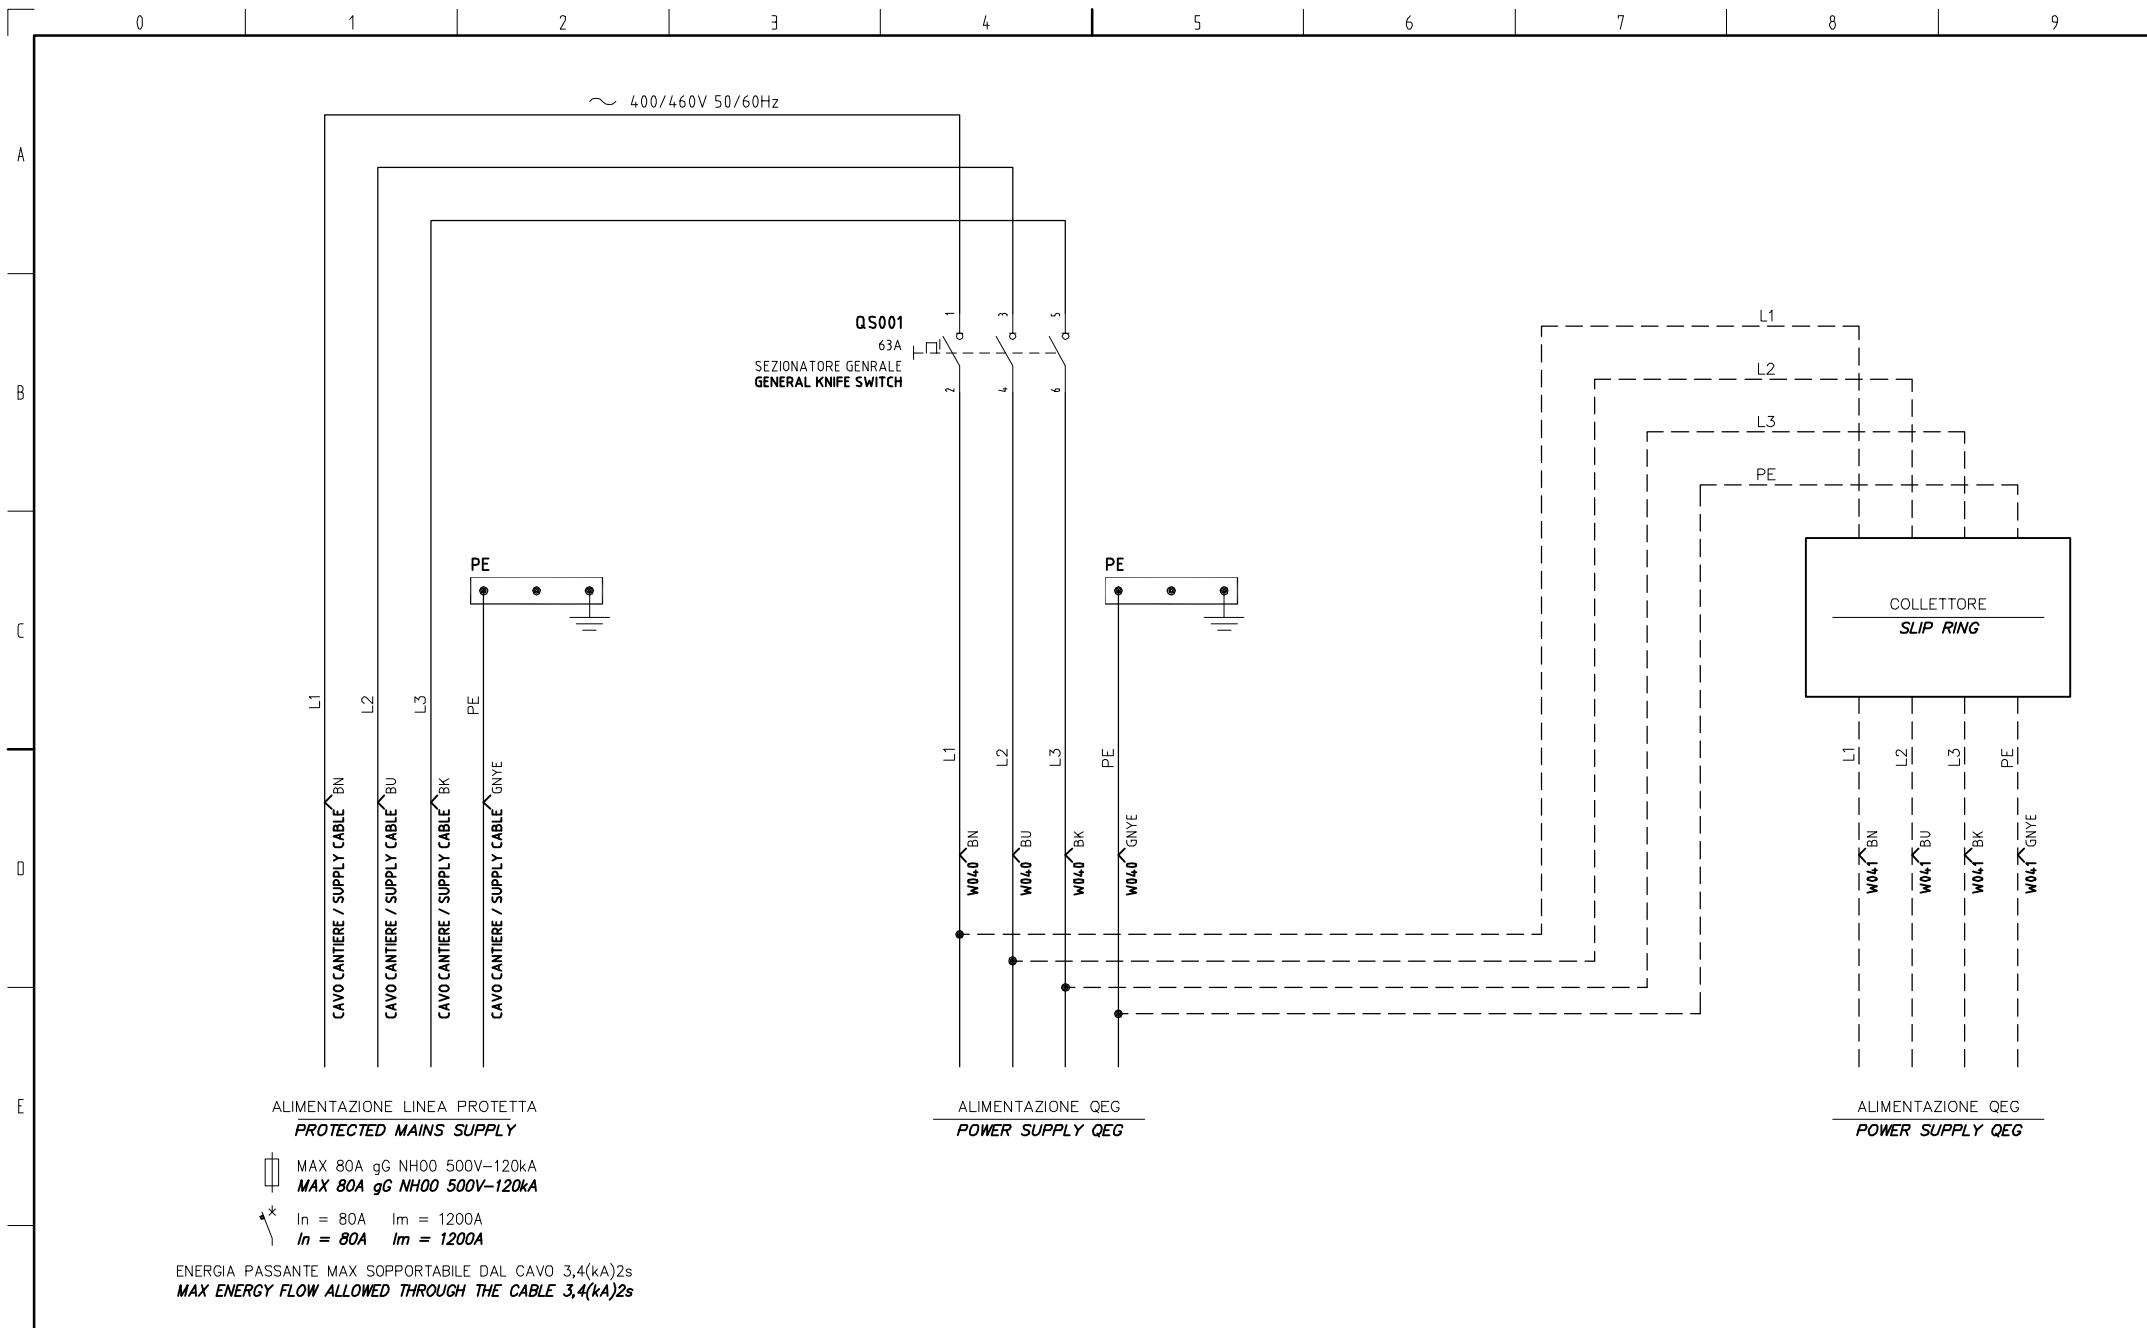

1169	07-03-05	1*EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
1128	09-12-04	1*EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

  
Gru Comedil s.r.l.  
Via S. Egidio 42/A  
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

CIRCUITI DI POTENZA ARRIVO LINEA LINE INPUT POWER CIRCUITS		DATA	09-12-04	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	336101006	APPR.	TOMASI	SCALA FG. 101
DENOMINAZIONE	SET.CV BASE B B_44_4G16	FILE :	336101006.DWG	F.S. 300



						<div><b>TEREX</b></div> <div><b>COMEDIL</b></div> <div><small>Gru Comedil s.r.l. Via S.Egidio 42/A 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</small></div>	L-063-10	ELENCO COMPONENTI LIST OF COMPONENTS		DATA	09-12-04	=	
					DISEGN.					COLAUTTI	+		
1169	07-03-05	1°EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH				VISTO	DE MARCH				
1128	09-12-04	1°EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH				APPR.	TOMASI	SCALA	FG. <b>300</b>		
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO				N. CODICE	336101006	FILE :	336101006.DWG	F.S.	<b>/</b>
						DENOMINAZIONE	SET.CV BASE B B 44 4G16						